ФЛС-200

ПРОВЕРЕНО В 2020 ГОДУ

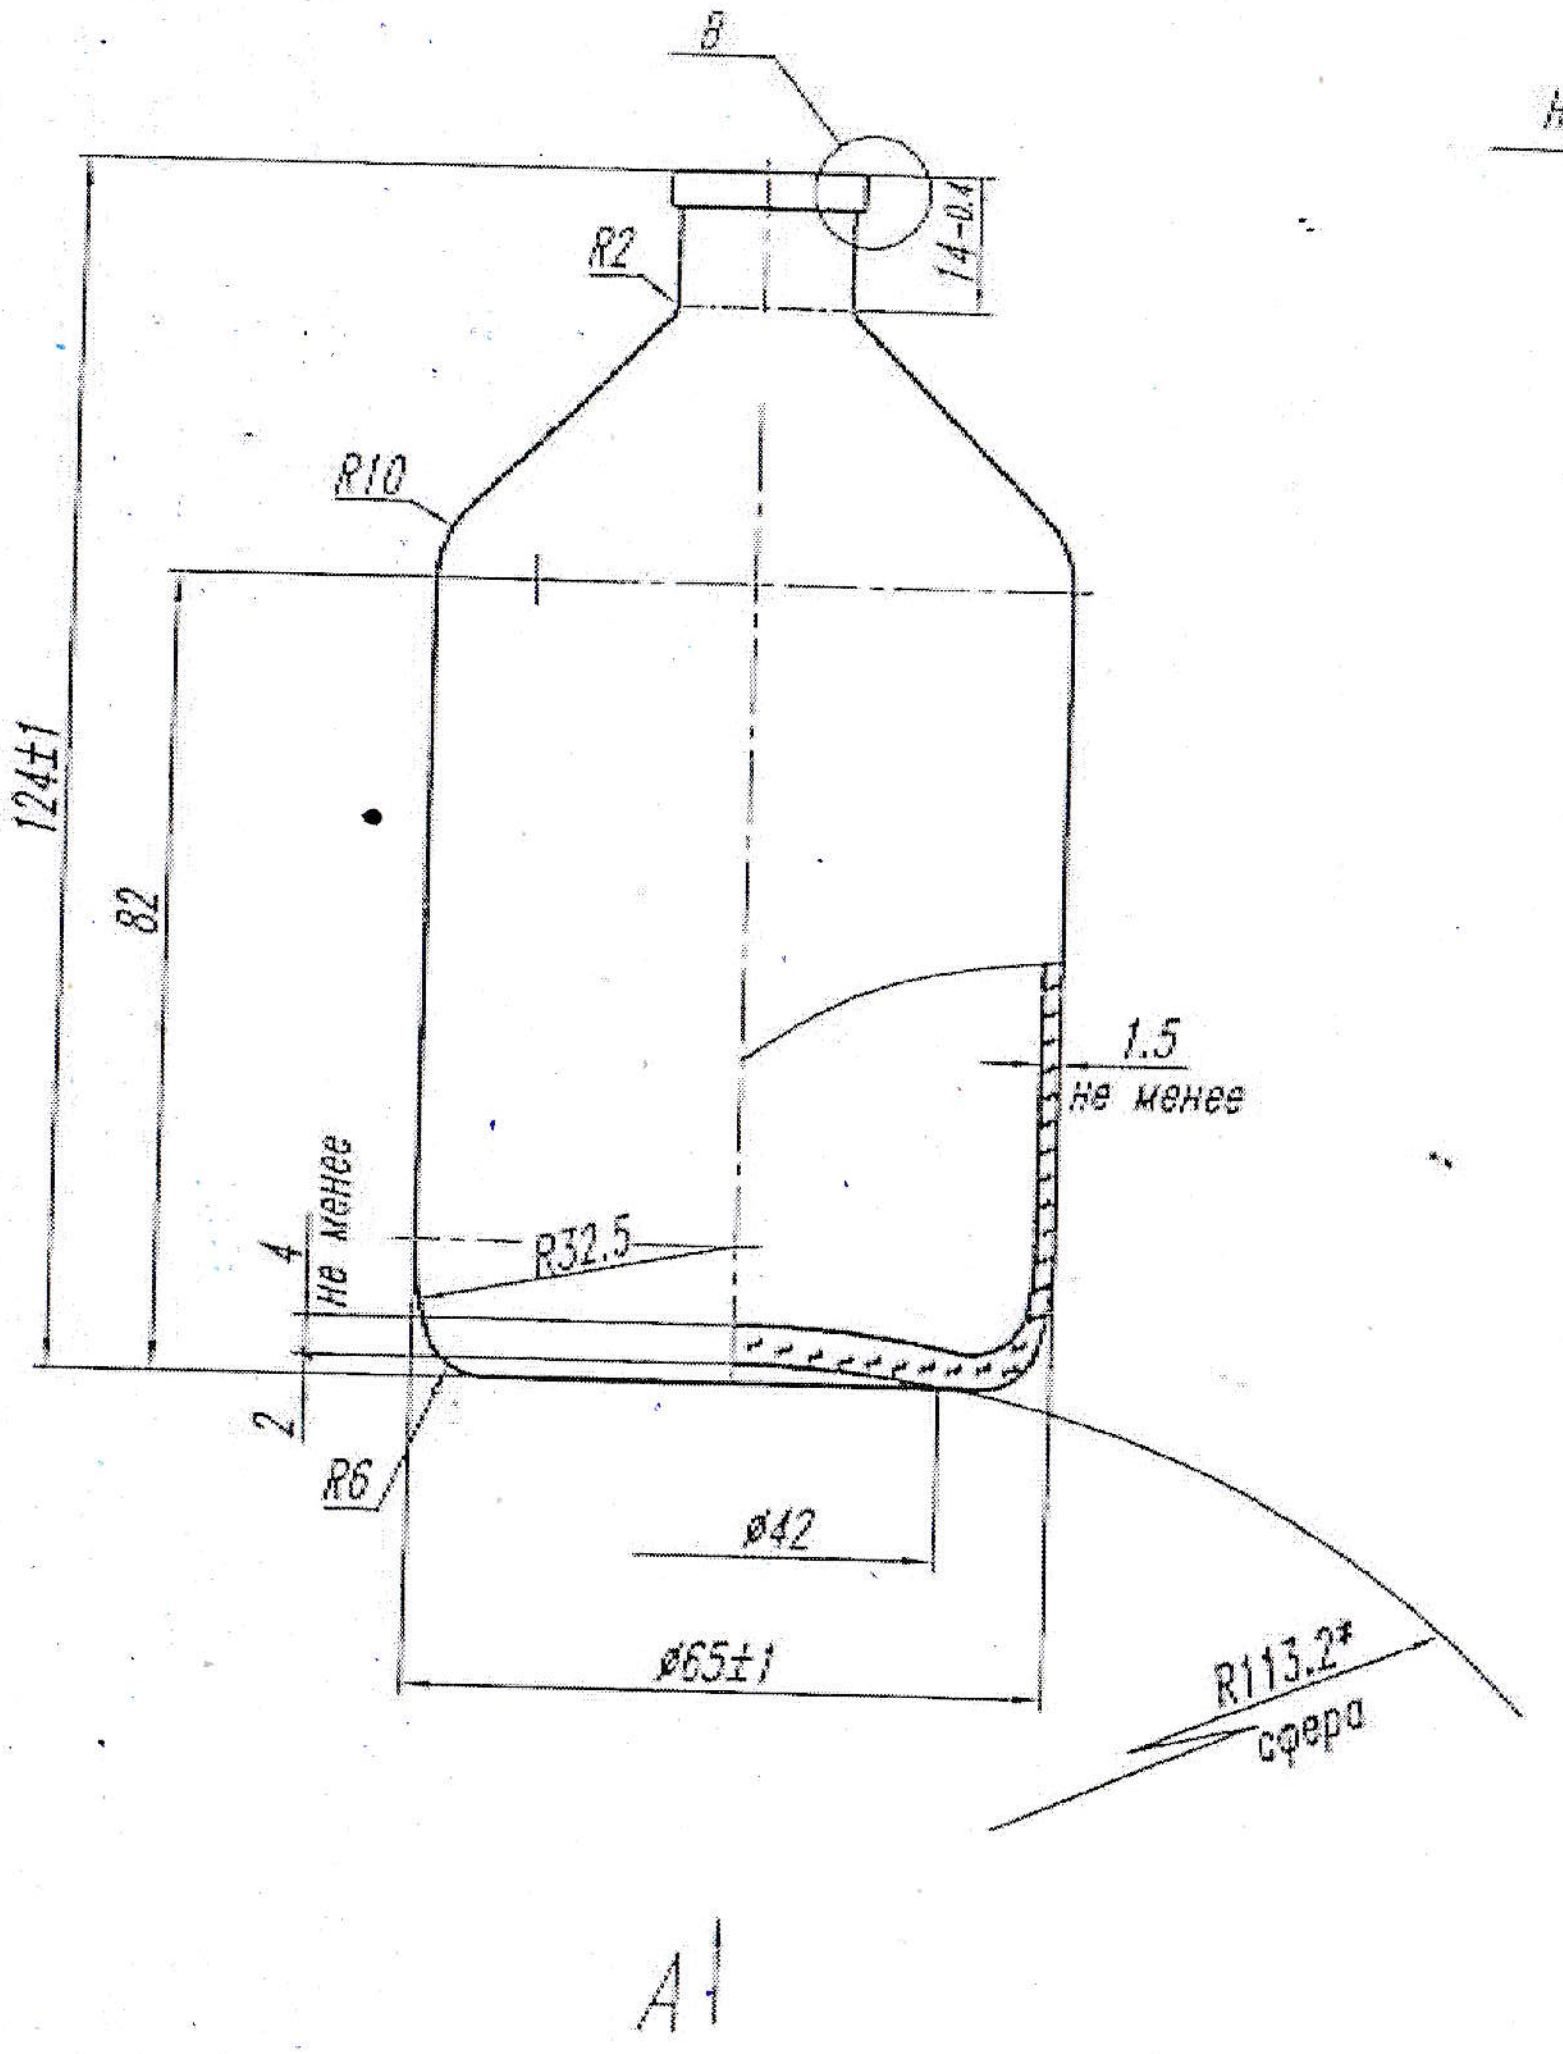
В
R2
14-0.4
R10
124±1
82
1.5
не менее
4
не менее
R32.5
2
R6
ø42
ø65±1
R113.2*
сфера
А

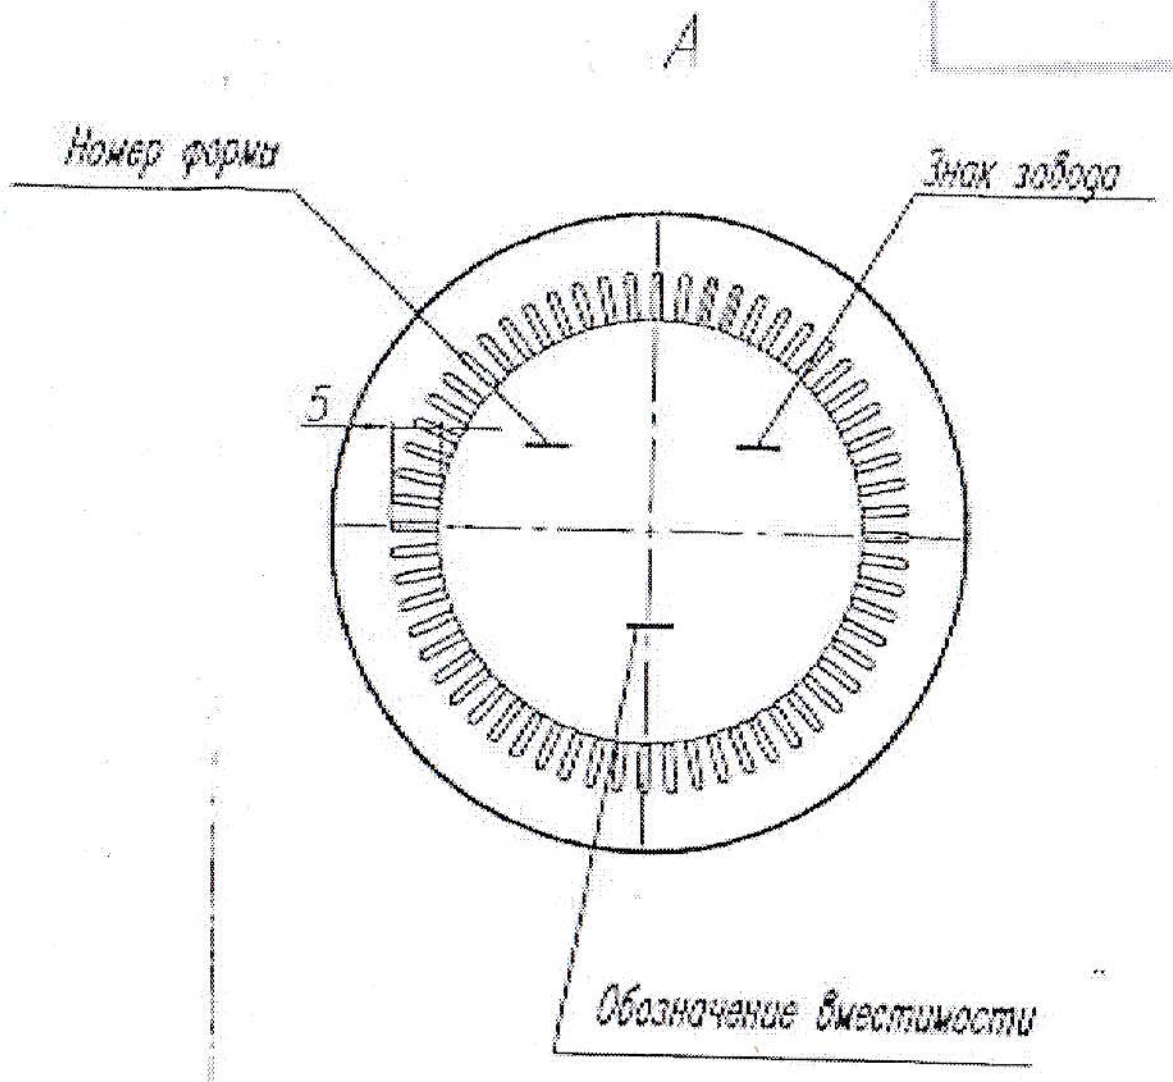
А
Номер формы
Знак завода
5
Обозначение вместимости

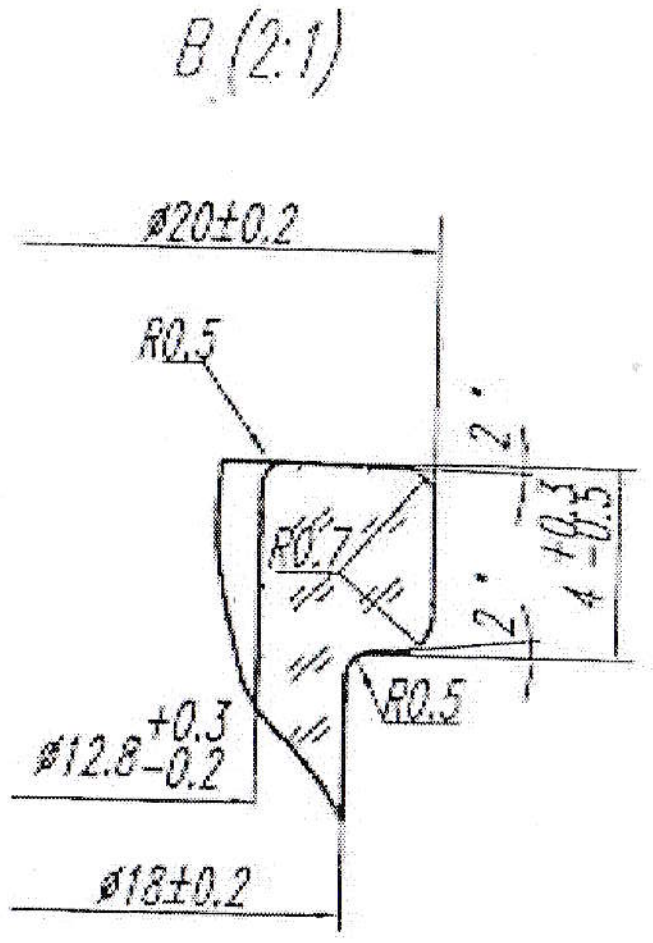
В (2:1)
ø20±0.2
R0.5
R0.7
2
4+0.3-0.5
R0.5
ø12.8+0.3-0.2
ø18±0.2

1. H15; h15; ±Jt15/2.
2. Вместимость номинальная – 200см.^{3}
3. Вместимость полная – 235 ± 15см.^{3}
4. Масса флакона – 195г, не более.
5. * Размер для справок.
6. Контролируемые размеры: 124±1; ø65±1; ø$12.8^{+0.3}_{-0.2}$; ø20±0.2 ; $4^{+0.3}_{-0.5}$.
7. Внутренний диаметр горловины флакона должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ФЛС-200			
Разраб.		Маховская		17.01.17	Флакон стеклянный для хранения лекарственных средств	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Лебедев		17.01.17				
Гл. конст.						Лист	Листов	
Н. контр.								
Утв.		Гербач		22.03.2017				

Согласовано:

Нач. ЦСВ	Федулов Д.В.		20.03.2017
Нач. СКК	Лаптева Е.Н.		20.03.2017

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
5266Н	5.06.17	